

Masterclass **V**eiligheid Zuid Oost

Ervaringen BRZO inspecties

23 juni 2022

WELKOM



mVzo Ervaringen BRZO inspecties

PROGRAMMA 23 JUNI 2022

- 13.30 - 13.35 u Opening – bestuur MVZO
- 13.35 - 14.00 u Inleiding – Mark Smits
- 14.00 - 15.00 u Landelijke Benadering Risicobedrijven – Edwin Tisdeman, bureau BRZO+
- 15.00 - 15.30 u Pauze
- 15.30 - 15.50 u Ervaringen Inspecties Broekman Logistics (online ??) – Kurt Weyn, Broekman Logistics
- 15.50 - 16.15 u Ervaringen Inspecties Arlanxeo - Joyce Roegies, Arlanxeo
- 16.15 - 16.45 u Reflectie BRZO inspectiediensten – Claudia Greten, RUD-ZL; Maurice Weelen, VR-ZL;
André van de Poel, MHC Nederlandse Arbeidsinspectie
- 16.45 - 17.00 Vragen / discussie
- 17.00 u - Afsluiting & borrel

Inleiding: BRZO inspecties 2021

PLICHT

De toezichthouders zorgen gezamenlijk voor het opstellen en beheer van een inspectiesysteem; Seveso-2012, art 20; BRZO-2015, art 13

RECHT


Hieruit volgt het recht voor het bedrijfsleven om gecontroleerd te worden.
Het bedrijf is zelf verantwoordelijk!

Go to **www.menti.com** and use the code **6083 8118**

Go to **www.menti.com** and use the code **7005 2377**

Mijn bedrijf vindt het ernstig/ongewenst als het BRZO inspectieteam een overtreding constateert

Mentimeter

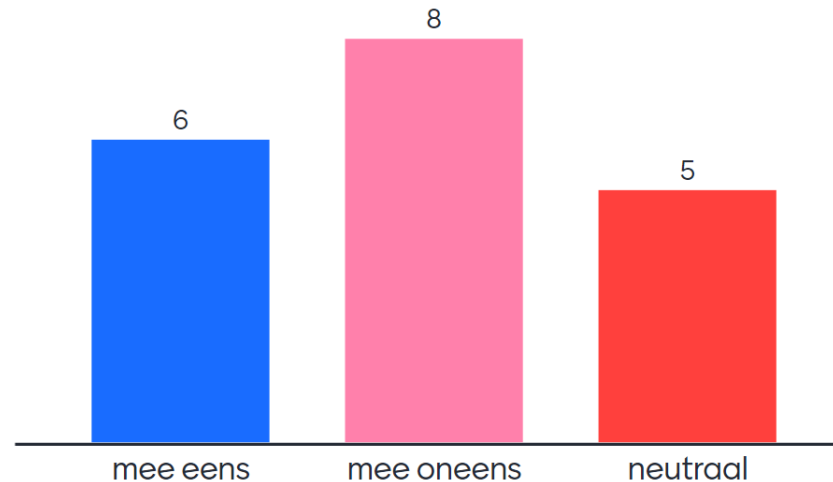

Press S to show image




Go to **www.menti.com** and use the code **6083 8118**

Go to **www.menti.com** and use the code **7005 2377**

Inspecties zijn meer compliance en minder risico gedreven

Mentimeter

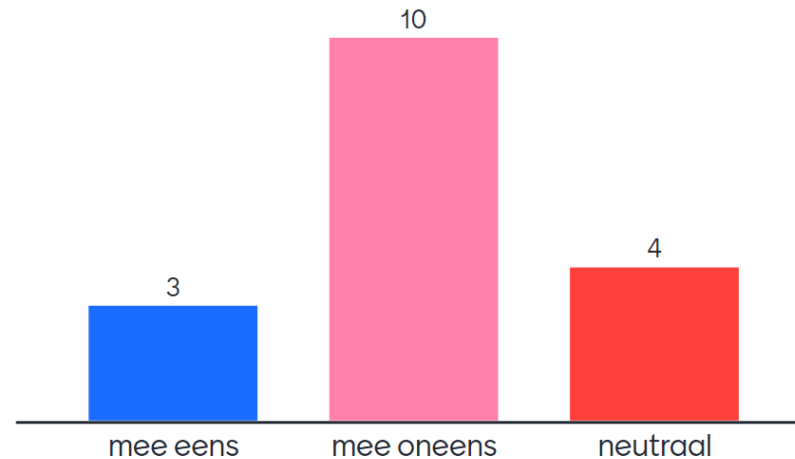

Press S to show image



Inleiding BRZO inspecties 2021

Hoe hebben mVzo bedrijven gepresteerd?

36 inspecties in Regio Limburg 2021



OVERTREDINGEN

42 overtredingen bij 47% van inspecties:

4x cat 2 - geen onmiddellijke dreiging zwaar ongeval

38x cat 3 - zeer geringe dreiging zwaar ongeval

- 15 overtredingen op element Beheersing van de exploitatie
- Afname overtredingen element Identificaties van gevaren

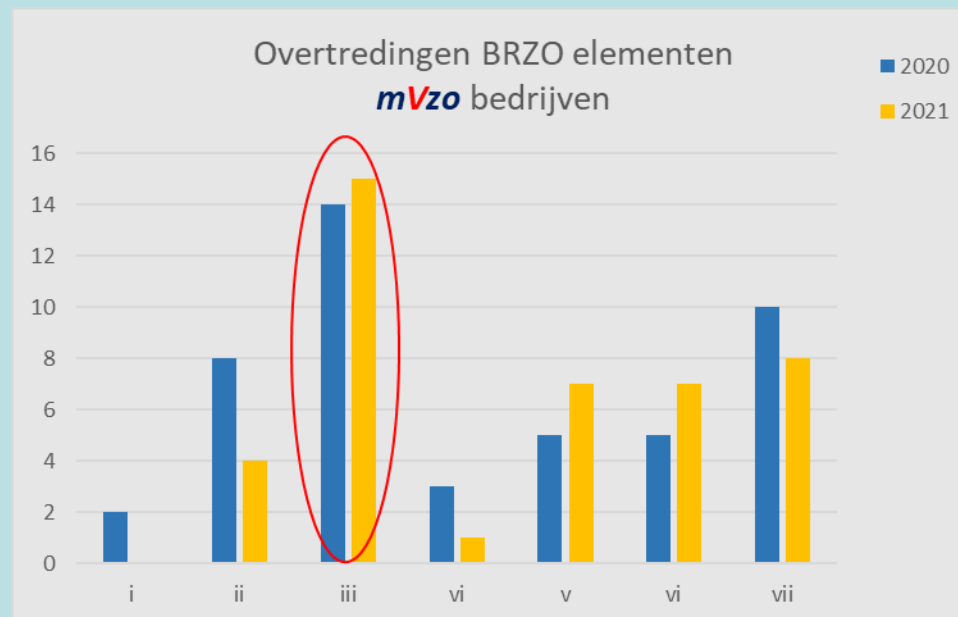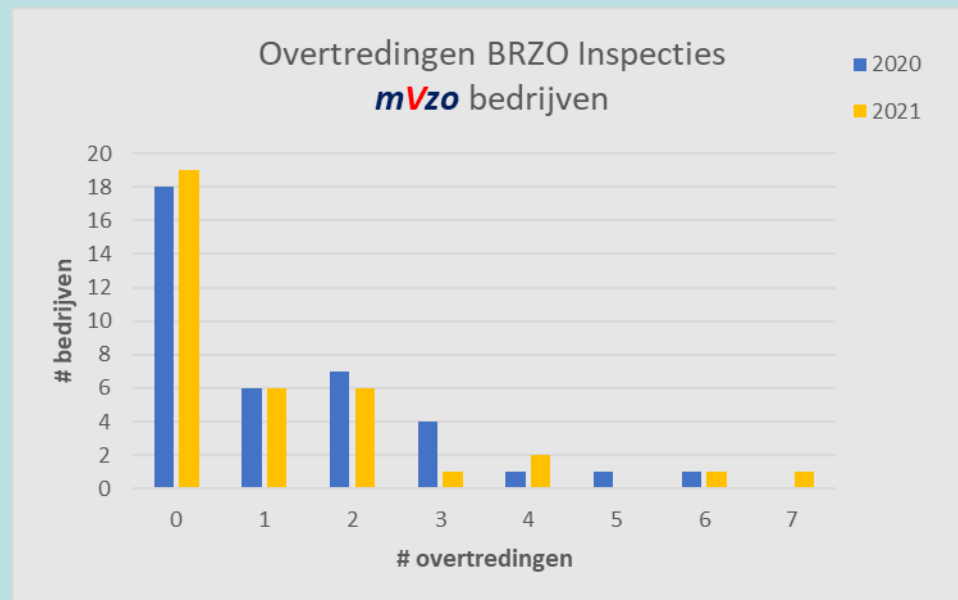

Stand van zaken ATEX – mei 2022

Geen actieve ontstekingsbronnen in gevarenzones

NLA - [wijze-van-toezicht-bij-mobiele-apparatuur](#)

De NLA staat gebruik van actieve ontstekingsbronnen ('heet werk') **niet** toe in gevarenzones en het gebruik van niet-CE/EX apparatuur slechts bij hoge uitzondering in ATEX-gevarenzone 2.

Concept NTA7914: Tijdelijk gebruik van niet-ATEX apparaten in explosiegevaarlijk gebied.

INDUSTRIE HANDREIKING VNCI

Stap1: relevant gecertificeerd apparatuur beschikbaar

Stap2: tijdelijke apparatuur in niet-gezoneerd gebied

Stap3: dezonering is mogelijk

Stap4: zonereductie is mogelijk

Stap5: risicobeoordeling

INDUSTRIE

Lopend overleg tussen industrie en overheid